

**Pomožno signalno stikalo (SI)**

Stikalo se lahko uporabi kot pomožno ali signalno stikalo. Glede na položaj funkcijskega vzdova lahko na daljavo spremjamamo status inštalacijskih odklopnikov ETIMAT P10/P6/11.

Sig = signalno stikalo signalizira samodejni izklop odklopnika

Hilf/Aux = pomožno stikalo prikazuje stanje odklopnika

Stikalo vsebuje en preklopni kontakt in en mirovni kontakt.

**Montaža**

Pred montažo s pomožnega stikala pazljivo odstranimo obe povezovalni vzmeti (Fig. 1).

Funkcijski vzdov stikala je potrebno obrniti na izbrano funkcijo. Izberate lahko med pomožnim in signalnim položjem funkcijskega vzdova (Fig. 2). Odstranimo okence na inštalacijskem odklopniku in pazimo, da odломjeni del ne pada v notranjost (Fig. 3).

Pomožno stikalo skupaj z inštalacijskim odklopnikom pridržimo na montažno letev (Fig. 4). Po potrebi lahko obe napravi skupaj odstranimo in zamenjamo.

Povezavo z inštalacijskim odklopnikom izvedemo z dvema povezovalnima vzmetema (Fig. 5), delovanje je zagotovljeno s prožilnim vzdovom in povezavo gumbov.

Delovanje pomožnega stikala lahko preverimo s testno tipko, ki jo pritisnemo s pomočjo majhnega izvijača (Fig. 6).

**Garancija**

Garancija ne velja, če se stikalo odpre s fizičnim posegom.

**Auxiliary switch (UK)**

A device can be set as an auxiliary switch or a signal switch. Depending on the selector position, this device may be used for remote indication of the current switching status of switching device in the ETIMAT P10/P6/11 series.

Sig = indication device tripped on fault occurrence Hilf/Aux = contact position indication

The switch contains one break contact and one changeover contact.

**Installation**

Before installing the auxiliary switch, carefully remove both retaining clamps (Fig. 1).

The function lever of the switch must be turned to the selected function. You can choose between the auxiliary and signal position of the function lever (Fig. 2).

It is necessary to open an opening for the triggering mechanism on the circuit breaker. Make sure that the broken part does not fall inside the circuit breaker! (Fig. 3).

Auxiliary switch is mounted together with the switching device (Fig. 4) on the mounting rail. If required, both can be removed and replaced.

Two retaining clamps carry out connection between the switching device and auxiliary switch (Fig. 5). Function of auxiliary switch is guaranteed via triggering lever and connection between the two toggles. For test purpose, auxiliary switch can be tripped by test button, using a small screwdriver (Fig. 6).

**Warranty**

When opening the device, any warranty claim expires.

**Hilfsschalter (DE)**

Dieses Gerät kann als Hilfsschalter oder als Signalschalter eingesetzt werden. Abhängig von der Einstellung der Stellschraube, kann dieses Gerät zur Fernanzeige des derzeitigen Schaltzustandes von Schaltgeräten der Serien ETIMAT P10/P6/11 eingesetzt werden.

Sig = Anzeigegerät, das bei Auftreten eines Fehlers ausgelöst.

Hilf/Aux = Kontaktpositionsanzeige

Der Schalter enthält einen Öffner Kontakt und einen Wechsler Kontakt.

**Installation**

Vor dem Einbau des Hilfsschalters vorsichtig beide Halteklammern entfernen (Fig. 1).

Der Funktionshebel des Schalters muss auf die gewählte Funktion eingestellt sein. Sie können zwischen der Hilfs- und Signalposition des Funktionshebels wählen (Fig. 2). Es ist notwendig, eine Öffnung für den Auslösemechanismus am Leistungsschalter zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass das gebrochene Teil nicht in den Installationsschutzschalter fällt! (Fig. 3).

Hilfsschalter wird zusammen mit dem Schaltgerät (Fig. 4) auf der Tragschiene montiert. Bei Bedarf können beide entfernt und ersetzt werden.

Zwei Halteklammern führen die Verbindung zwischen Schaltgerät und Hilfsschalter aus (Fig. 5). Die Funktion des Hilfsschalters ist über den Auslösehebel und die Verbindung zwischen den beiden Kipphäbeln gewährleistet. Zu Testzwecken kann der Hilfsschalter mit einem kleinen Schraubendreher durch den Testknopf ausgelöst werden (Fig. 6).

**Gewährleistung**

Beim Öffnen des Gerätes erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

**Дополнительный блок контактов PS/SS (RUS)**

Устройство может быть установлено как аварийный или сигнальный блок контактов. В зависимости от выбранной функции, устройство можно использовать для дистанционной сигнализации состояния и/или для индикации аварийного срабатывания автоматических выключателей серии ETIMAT P10, P6 и ETIMAT11. Sig (Сиг) = индикация срабатывания выключателя от защите. Hilf/Aux (PS) = индикация положения контактной группы.

Дополнительный блок контактов содержит один размыкающийся контакт и один перекидной контакт.

**Монтаж**

Перед установкой вспомогательного выключателя аккуратно снимите обе удерживающих скобы (Рис. 1).

Поворотный переключатель должен быть повернут к выбранной функции. Вы можете выбирать между вспомогательным (PS) и аварийным (SS) положением поворотного переключателя (Рис. 2).

Необходимо выломать отверстие для механизма запуска на автоматическом выключателе. Убедитесь, что извлекаемая часть не попала внутрь автоматического выключателя! (Рис. 3). Необходимо выломать отверстие для механизма запуска на автоматическом выключателе. Убедитесь, что извлекаемая часть не попала внутрь автоматического выключателя! (Рис. 3). При необходимости оба устройства могут быть удалены и заменены.

Два удерживающих зажима выполняют соединение между автоматическим выключателем и дополнительным блоком контактов (Рис. 5). Блок контактов приводится в действие отключающейся иглой и соединительной шпилькой между рукотяжками.

Тестируя дополнительного сигнального контакта (PS) осуществляется с помощью отвертки путем нажатия на механизм срабатывания в окошке "TEST" на блоке контактов (Рис. 6).

**Гарантия**

Гарантия не распространяется на вскрытые изделия

**Tehnični podatki / Technical data / Technische Daten / Технические данные**

Nazivna napetost / Rated voltage / Bemessungsspannung / Номинальное напряжение

230 V AC, 220 V DC, 110 V DC

Nazivni tok / Rated current / Bemessungsstrom / Номинальный ток

6 A (230 V AC); 1 A (110 V DC); 0,5 A (220 V DC)

Priključne sponke / Terminals / Anschlußklemmen / Сечения подкл.проводов.

1-1,5 mm<sup>2</sup>

Moment privlačenja / Tightening torque / Anzugs-Drehmoment / Момент затяжки

0,5 Nm

Kontakta / Kontakte

1X NC mirovni kontakt; 1xNC/NO preklopni kontakt

1X NC Öffner Kontakt, 1X NC/NO Wechsler Kontakt

Contacts / контакты

1X NC break contact; 1X NC/NO changeover contact

1X NC размыкающий контакт; 1X NC/NO перекидной контакт

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6



**Pomožno signalno stikalo (SI)**

Stikalo se lahko uporabi kot pomožno ali signalno stikalo. Glede na položaj funkcijskoga vzdova lahko na daljavo spremjamamo status inštalacijskih odklopnikov ETIMAT P10/P6/11. Sig = signalno stikalo signalizira samodejni izklop odklopnika

Hilf/Aux = pomožno stikalo prikazuje stanje  
**Montaż**

Pred montažo je potrebno funkcijski vzdov stikala obrniti na izbrano funkcijo. Izberite lahko med pomožnim in signalnim položajem funkcijskoga vzdova (Fig. 1).

Pri vmesnem prigradnjenem stikalu (št. 1 – Fig. 3) je potrebno odstraniti okence (Fig. 2). Zdržimo oba prigradna stikala (Fig. 3). Odstranimo tudi okence na inštalacijskem odklopniku in pazimo, da odloženim del ne pada v notranjost (Fig. 4). Za pravilno delovanje je potrebno upoštevati tabelo (Fig. 5) – glede na izbrano funkcijo stikala št. 1, je potem določen izbor funkcije stikala št. 2 (Fig. 5). Zdržena prigradna stikala zdržimo z inštalacijskim odklopnikom (Fig. 6).

Povezavo z inštalacijskim odklopnikom izvedemo z dvema povezovalnima vzmetema (Fig. 7) Delovanje je zagotovljeno s prožilnim vzdodom in povezavo gumbov. Delovanje pomožnega stikala (PS) lahko preverimo s testno tipko, ki jo pritisnemo s pomožno majhnega izvijača (Fig. 8).

**Garancija**

Garancija ne velja, če se stikalo odpre s fizičnim posegom.

**Auxiliary switch (EN)**

A device can be set as an auxiliary switch or a signal switch. Depending on the selector position, this device may be used for remote indication of the current switching status of switching device in the ETIMAT P10/P6/11 series.

Sig = indication device tripped on fault occurrence

Hilf/Aux = contact position indication

The switch contains one break contact and one changeover contact.

**Installation**

Before fitting, the auxiliary switch selector must be set to desire function by turning it either to auxiliary or signal position (Fig. 1).

On middle switch (number 1 – Fig. 3) the plastic window has to be removed (Fig. 2). Then we join the two switches together (Fig. 3). It is also necessary to open an opening for the triggering mechanism on the circuit breaker. Make sure that the broken part does not fall inside the circuit breaker! (Fig. 4).

For correct functionality table has to be followed (Fig. 5) – the function of switch number one depends on function of switch number two (Fig. 5). Two switches are mounted together with circuit breaker (Fig. 6). All devices are joined together with two connection springs (Fig. 7). Operation is guaranteed via triggering lever and toggle connection. For test purpose, auxiliary switch (AS) can be tripped by test button, using a small screwdriver (Fig. 8).

**Warranty**

When opening the device, any warranty claim expires.

**Hilfsschalter (DE)**

Dieses Gerät kann als Hilfsschalter oder als Signalschalter eingesetzt werden. Abhängig von der Einstellung der Stellschraube, kann dieses Gerät zur Fernanzeige des derzeitigen Schaltzustandes von Schaltgeräten der Serien ETIMAT P10/P6/11 eingesetzt werden.

Sig = Anzeigegerät, das bei Auftreten eines Fehlers ausgelöst

Hilf/Aux = Kontaktpositionsanzeige

Der Schalter enthält einen Öffner Kontakt und einen Wechsler Kontakt.

**Installation**

Vor der Montage muss der Hilfsschalter auf Wunschfunktion eingestellt werden, indem er entweder in die Hilfsposition oder in die Signalposition gedreht wird (Fig. 1).

Am mittleren Schalter (Nummer 1 – Fig. 3) muss das Kunststofffenster entfernt werden (Fig. 2). Dann verbinden wir die beiden Schalter miteinander (Fig. 3). Es ist auch notwendig, eine Öffnung für den Auslösemechanismus am Leistungsschalter zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass das gebrochene Teil nicht in den Schutzschalter fällt! (Fig. 4).

Für die korrekte Funktionalität muss die Tabelle befolgt werden (Fig. 5) – die Funktion des Schalters Nummer eins hängt von der Funktion des Schalters Nummer zwei ab (Fig. 5). Zwei Schalter sind zusammen mit einem Leistungsschalter montiert (Fig. 6). Alle Geräte sind mit zwei Verbindungsfedern verbunden (Fig. 7). Die Bedienung ist über den Auslösehebel und die Knebelverbindung gewährleistet.

Zu Testzwecken kann der Hilfsschalter (AS) mit einem kleinen Schraubendreher mit einem kleinen Schraubendreher ausgelöst werden (Fig. 8).

**Gewährleistung**

Beim Öffnen des Gerätes erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

**Дополнительный блок контактов PS/SS (RUS)**

Устройство может быть установлено как аварийный или сигнальный блок контактов. В зависимости от выбранной функции, устройство можно использовать для дистанционной сигнализации состояния и/или для индикации аварийного срабатывания автоматических выключателей серий ETIMAT P10, P6 и ETIMAT11.

Sig (SS)= индикация срабатывания выключателя от защиты.

Hilf/Aux (PS)= индикация положения контактной группы.

Дополнительный блок контактов содержит один размыкающийся контакт и один перекидной контакт.

**Монтаж**

Перед установкой дополнительного блока контактов, его следует перевести в положение, соответствующее выбранной функции, с помощью поворотного переключателя, согласно маркировке (Рис.1).

При установке двух дополнительных блоков контактов, на устройстве, прилегающем непосредственно к автоматическому выключателю (№1 на Рис. 3) необходимо выломать пластиковое окошко (Рис. 2). Два дополнительных контакта соединяются вместе (Рис. 3). На выключателе также выламывается пластиковое окошко, при этом необходимо следить за тем, чтобы извлекаемый элемент не попал внутрь автоматического выключателя (Рис. 4).

Для правильной работы дополнительных контактов следует придерживаться предписаний в таблице (Рис. 5). Важно! Функция дополнительного контакта №2 зависит от выбранной функции дополнительного контакта №1 (Рис. 5). Два дополнительных контакта устанавливаются вместе на выключатель (Рис. 6). Комплект из двух блоков контактов и автоматического выключателя соединяется между собой при помощи двух специальных фиксирующих скоб (не находятся в комплекте поставки) (Рис. 7). Блок контактов приводится в действие отключающей иглой или соединительной шпилькой между рукоятками. Тестирование дополнительного сигнального контакта (AS) осуществляется с помощью отвертки путем нажатия на механизм срабатывания в окошке "TEST" на блоке контактов (Рис. 8).

**Гарантия**

Гарантия не распространяется на вскрытые изделия

**Tehnični podatki / Technical data / Technische Daten / Технические данные**

Nazivna napetost / Rated voltage / Bemessungsspannung / Номинальное напряжение

230 V AC, 220 V DC, 110 V DC

Nazivni tok / Rated current / Bemessungsstrom / Номинальный ток

6 A (230 V AC); 1 A (110 V DC); 0,5 A (220 V DC)

Priklojuče sponke / Terminals / Anschlußklemmen / Сечения подкл.проводни.

1-1,5 mm<sup>2</sup>

Moment privijanja / Tightening torque / Anzugs-Drehmoment / Момент затяжки

0,5 Nm

Kontakta / Kontakte / Контакты

1X NC mirnovi kontakt; 1xNC/NO preklopni kontakt  
1X NC break contact; 1X NC/NO changeover contact

1X NC Öffner Kontakt, 1X NC/NO Wechsler Kontakt

1X NC размыкающий контакт; 1X NC/NO перекидной контакт

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

1	2
SS	PS/SS
SS	AS/SS
SS	HS/SS
SS	PS/RUS
PS	PS
AS	AS
HS	HS
PS	RUS

Fig. 6





Fig. 7

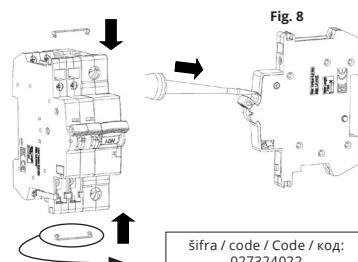

Šifra / code / Code / код:  
027324022