

LBS-GC (CLBS-EH80, 125)



DANGER Opozorilo OPASNOST Предписание

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba.
- Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključenem postopku.
- Z ustrezno napravo preverite odsotnost napajanja.
- Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

OPASAN NAPON


- Ovu opremu smije instalirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje.
- Isključite svako napajanje ove opreme prije rada na unutrašnjem/vanjskom dijelu opreme.
- Uvijek koristite adekvatno deklarisan uredaj za ispitivanje napona za provjeru isključenosti napajanja.
- Namjestite sve uređaje, vrata i poklopce prije ponovnog uključenja napajanja.

Ne pridržavanje ovih mjera može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

- Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом.
- Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством.
- Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания.
- Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

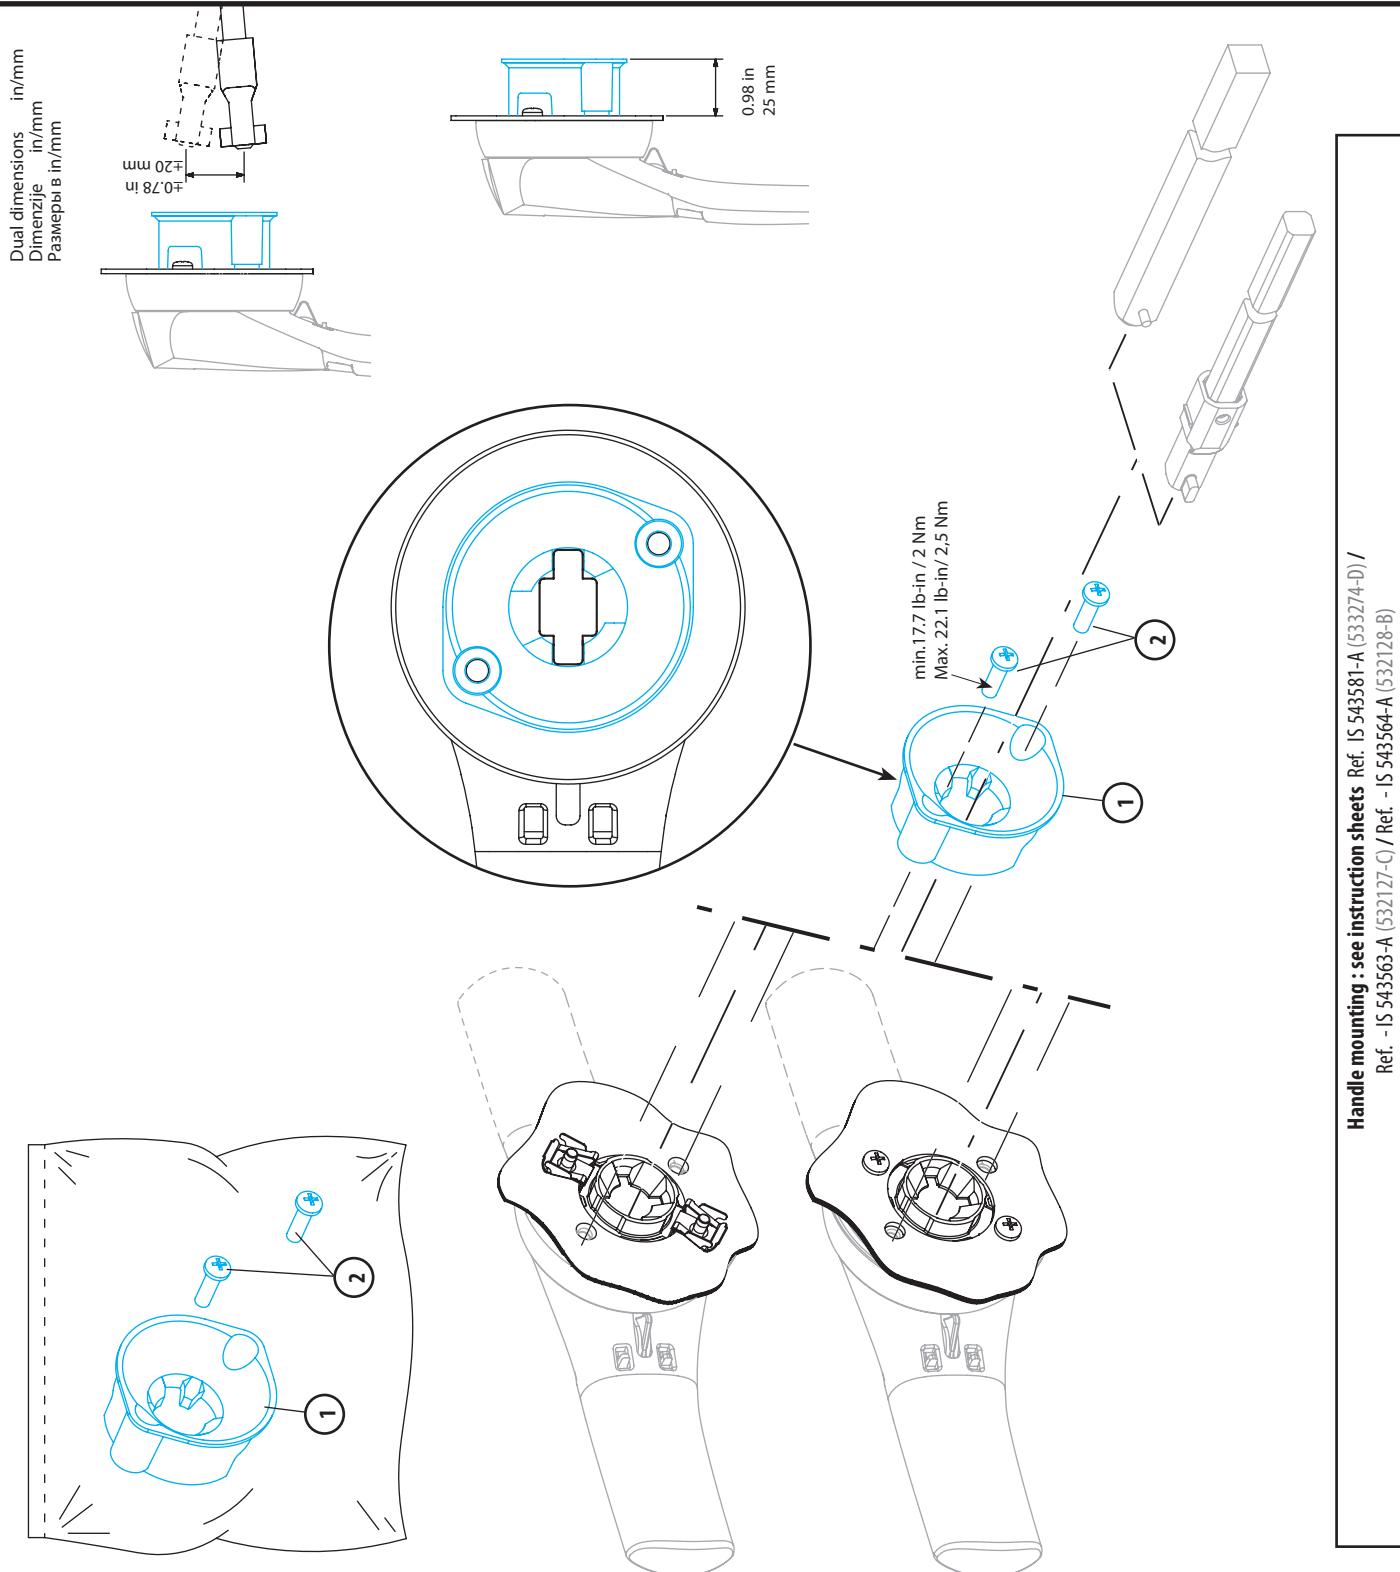

Handle mounting : see instruction sheets Ref. IS 543581-A (533274-D) /
Ref. - IS 543563-A (532127-C) / Ref. - IS 543564-A (532128-B)
Ref. - IS 543563-A (532127-C) / Ref. - IS 543564-A (532128-B)

